

## Nízké napětí 0,4 kV – kabelové vedení


Rádi bychom vás upozornili na právo provozovatele distribuční soustavy (PDS) odstraňovat a oklešťovat stromy a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromů a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, **kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel** (§ 25 odst. 3 písm. g, zákona č.458/2000 Sb., dále jen EZ).

### Pro podzemní vedení 0,4 kV jsou definovány následující pojmy a vzdálenosti:

**Ochranné pásmo (OP)** – ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty (EZ, § 46 odst. 10), dále dle odst.12 v OP i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

**Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy 0,4 kV činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.**

Kabel v zemi

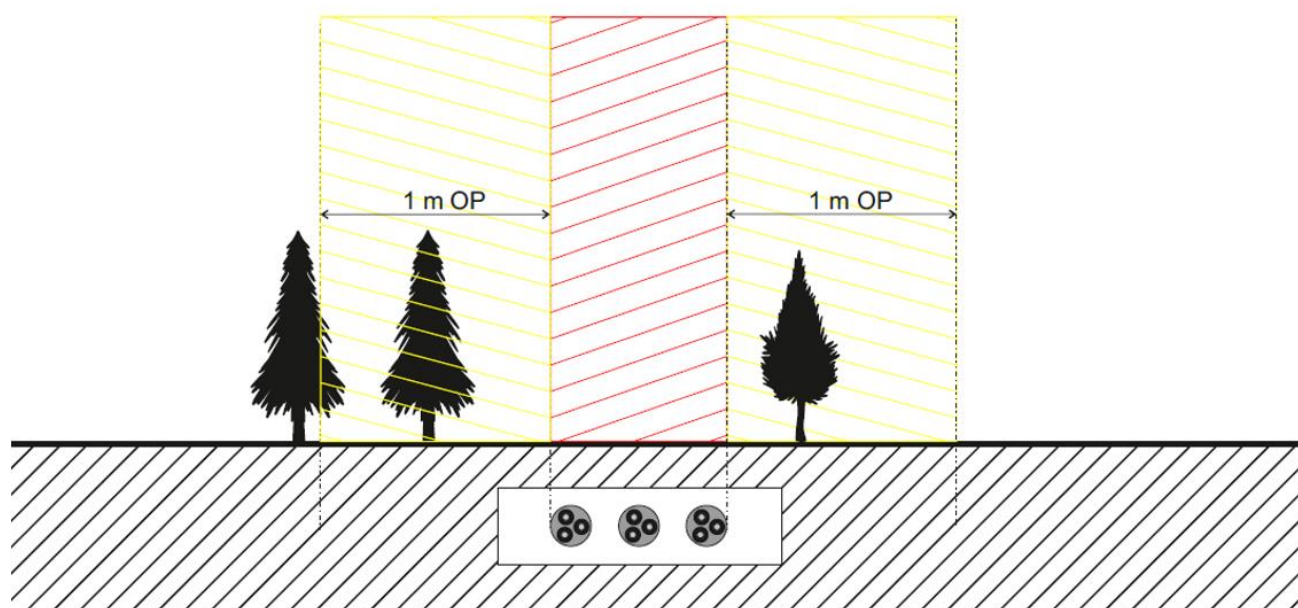

*Poznámka: Objekty zakreslené v obrázku neodpovídají reálnému měřítku, slouží pouze k intuitivnímu vyobrazení požadovaných vzdáleností a stromů*

#### Legenda:



Prostor v bezprostřední blízkosti zařízení elektrizační soustavy (žádné stromy či větve se nesmí nacházet v červeně šrafované oblasti)



Oblast minimální vzdálenosti ořezu stromů (což znamená, že žádné stromy či větve se nesmí nacházet ani ve žlutě šrafované oblasti)

Vlastník pozemku je zodpovědný za průběžnou údržbu nebo odstranění dřevin a porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Uvědomujeme si však, že není vždy v silách majitele či uživatele pozemku práce bezpečným způsobem provést, proto nabízíme naši spolupráci. Potřebujete-li poradit, dohodnout se s námi na vypnutí distribučního zařízení nebo i jiné součinnosti, například pro bezpečné provedení odstranění stromů, zavolejte nám na telefonní číslo naší nonstop linky EG.D 800 22 55 77 nebo zašlete požadavek na [info@egd.cz](mailto:info@egd.cz).

**Dojde-li například při vytržení kořenového systému stromu, stojícího v blízkosti kabelového vedení k poškození zařízení DS, musí osoba provádějící práce:**

- a) bezodkladně přerušit prováděný zásah
- b) neprodleně opustit pracoviště
- c) **o vzniklém mimořádném stavu informovat telefonicky na tel. č. 800 22 55 77 - poruchová linka**
- d) vyčkat na příjezd zaměstnance EG.D, a.s., který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu