

Vysoké napětí 22 kV – kabelové vedení

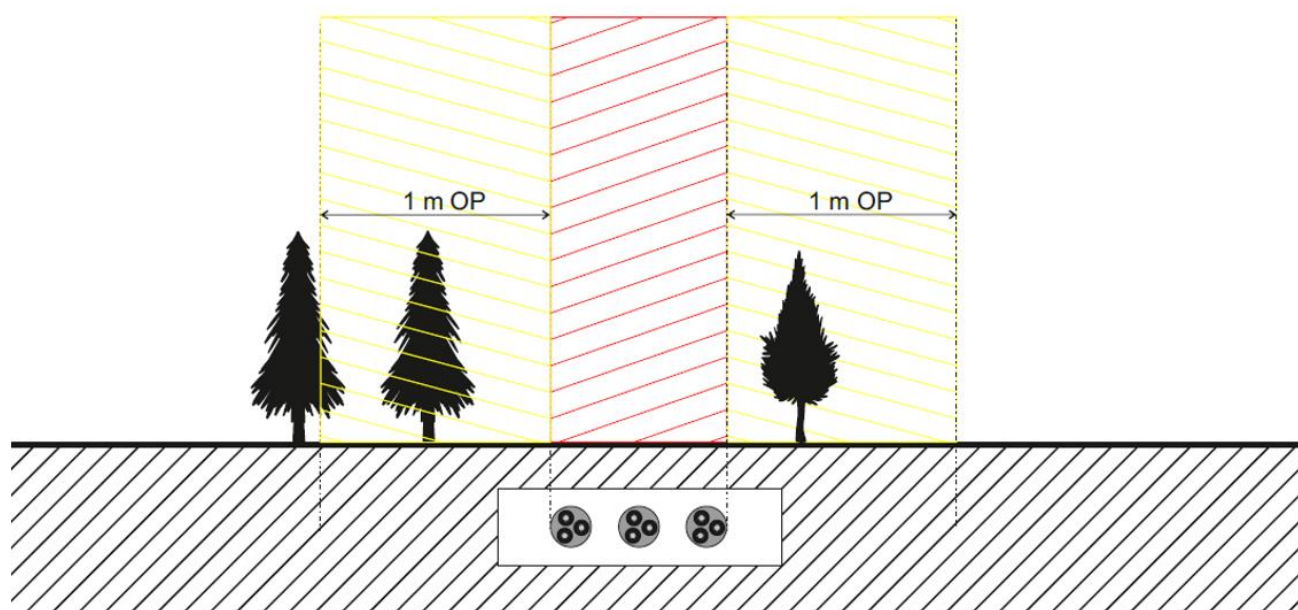
Rádi bychom vás upozornili na právo provozovatele distribuční soustavy (PDS) odstraňovat a oklešťovat stromové a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromové a jiných porostů ohrožujících bezpečně a spolehlivě provozování zařízení distribuční soustavy v případech, **kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel** (§ 25 odst. 3 písm. g, zákona č.458/2000 Sb., dále jen EZ).

Pro podzemní vedení 22 kV jsou definovány následující pojmy a vzdálenosti:

Ochranné pásmo (OP) – ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty (EZ, § 46 odst. 10), dále dle odst.12 v OP i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.



Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy 22 kV činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Kabel v zemi



Poznámka: Objekty zakreslené v obrázku neodpovídají reálnému měřítku, slouží pouze k intuitivnímu vyobrazení požadovaných vzdáleností a stromů

Legenda:

-  *Prostor v bezprostřední blízkosti zařízení elektrizační soustavy (žádné stromy či větve se nesmí nacházet v červeně šrafované oblasti)*
-  *Oblast minimální vzdálenosti ořezu stromů (což znamená, že žádné stromy či větve se nesmí nacházet ani ve žlutě šrafované oblasti)*

Vlastník pozemku je zodpovědný za průběžnou údržbu nebo odstranění dřevin a porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Uvědomujeme si však, že není vždy v silách majitele či uživatele pozemku práce bezpečným způsobem provést, proto nabízíme naši spolupráci. Potřebujete-li poradit, dohodnout se s námi na vypnutí distribučního zařízení nebo i jiné součinnosti, například pro bezpečné provedení odstranění stromů, zavolejte nám na telefonní číslo naší nonstop linky EG.D 800 22 55 77 nebo zašlete požadavek na info@egd.cz.

Dojde-li například při vytržení kořenového systému stromu, stojícího v blízkosti kabelového vedení k poškození zařízení DS, musí osoba provádějící práce:

- a) bezodkladně přerušit prováděný zásah
- b) neprodleně opustit pracoviště
- c) **o vzniklém mimořádném stavu informovat telefonicky na tel. č. 800 22 55 77 - poruchová linka**
- d) vyčkat na příjezd zaměstnance EG.D, a.s., který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu